

Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971 Sexo Masculino
ID del paciente 10746271-6

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 27,26 mm

ACD: 3,59 mm

LT: 4,53 mm

WTW: 12,4 mm

SE: 39,92 D

ΔK: -1,79 D @ 4°

TSE: 39,94 D

ΔTK: -1,64 D @ 3°

SD: 8 μm

SD: 5 μm

SD: 13 μm

SD: 0,01 D

SD: 0,02 D

SD: 0,01 D

SD: 0,05 D

K1: 39,05 D @ 4°

K2: 40,84 D @ 94°

TK1: 39,14 D @ 3°

TK2: 40,78 D @ 93°

AL: 27,01 mm

ACD: 3,65 mm

LT: 4,45 mm

WTW: 12,4 mm

SE: 40,24 D

ΔK: -3,36 D @ 158°

TSE: 40,23 D

ΔTK: -3,23 D @ 157°

SD: 6 μm

SD: 5 μm

SD: 14 μm

SD: 0,01 D

SD: 0,05 D

SD: 0,01 D

SD: 0,05 D

K1: 38,63 D @ 158°

K2: 41,99 D @ 68°

TK1: 38,68 D @ 157°

TK2: 41,91 D @ 67°

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,53

+15,50 -0,19

+15,00 +0,15

+14,50 +0,49

+14,00 +0,82

+15,22 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,83

+15,50 -0,48

+15,00 -0,12

+14,50 +0,22

+14,00 +0,57

+14,82 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,72

+16,00 -0,37

+15,50 -0,03

+15,00 +0,31

+14,50 +0,64

+15,46 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,66

+15,50 -0,31

+15,00 +0,04

+14,50 +0,39

+14,00 +0,73

+15,06 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+17,00 -0,82

+16,50 -0,48

+16,00 -0,15

+15,50 +0,18

+15,00 +0,50

+15,77 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,76

+16,00 -0,42

+15,50 -0,08

+15,00 +0,25

+14,50 +0,59

+15,38 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+17,00 -0,67

+16,50 -0,33

+16,00 +0,00

+15,50 +0,33

+15,00 +0,65

+16,00 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,60

+16,00 -0,26

+15,50 +0,08

+15,00 +0,42

+14,50 +0,75

+15,62 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971 Sexo Masculino
ID del paciente 10746271-6

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 27,26 mm
ACD: 3,59 mm
LT: 4,53 mm
WTW: 12,4 mm

SD: 8 μm
SD: 5 μm
SD: 13 μm

SE: 39,92 D
ΔK: -1,79 D @ 4°
TSE: 39,94 D
ΔTK: -1,64 D @ 3°

SD: 0,01 D
K1: 39,05 D @ 4°
K2: 40,84 D @ 94°
TK1: 39,14 D @ 3°
TK2: 40,78 D @ 93°

AL: 27,01 mm
ACD: 3,65 mm
LT: 4,45 mm
WTW: 12,4 mm

SD: 6 μm
SD: 5 μm
SD: 14 μm

SE: 40,24 D
ΔK: -3,36 D @ 158°
TSE: 40,23 D
ΔTK: -3,23 D @ 157°

SD: 0,01 D
K1: 38,63 D @ 158°
K2: 41,99 D @ 68°
TK1: 38,68 D @ 157°
TK2: 41,91 D @ 67°

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,85

+15,50 -0,50

+15,00 -0,15

+14,50 +0,20

+14,00 +0,55

+14,79 Emetropía

K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+15,50 -0,59

+15,00 -0,23

+14,50 +0,12

+14,00 +0,47

+13,50 +0,81

+14,67 Emetropía

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,67

+15,50 -0,32

+15,00 +0,03

+14,50 +0,38

+14,00 +0,72

+15,05 Emetropía

K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,75

+15,50 -0,39

+15,00 -0,04

+14,50 +0,31

+14,00 +0,65

+14,94 Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,77

+16,00 -0,43

+15,50 -0,09

+15,00 +0,25

+14,50 +0,58

+15,37 Emetropía

K Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+16,00 -0,65

+15,50 -0,31

+15,00 +0,04

+14,50 +0,38

+14,00 +0,72

+15,06 Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,61

+16,00 -0,26

+15,50 +0,07

+15,00 +0,41

+14,50 +0,74

+15,61 Emetropía

K Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+16,50 -0,85

+16,00 -0,50

+15,50 -0,15

+15,00 +0,19

+14,50 +0,53

+15,28 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 15:47 por Administrator. Página 2 de 5

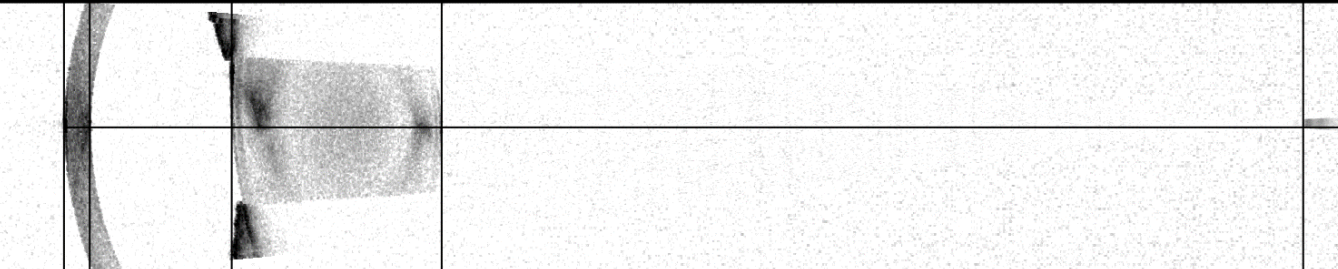
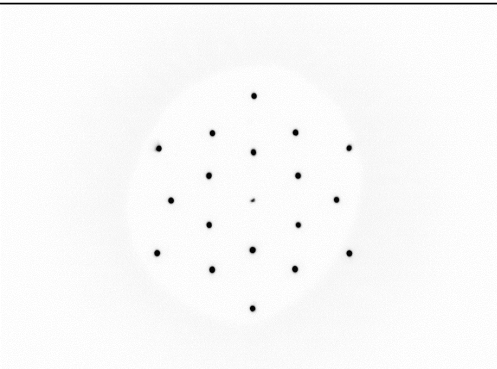
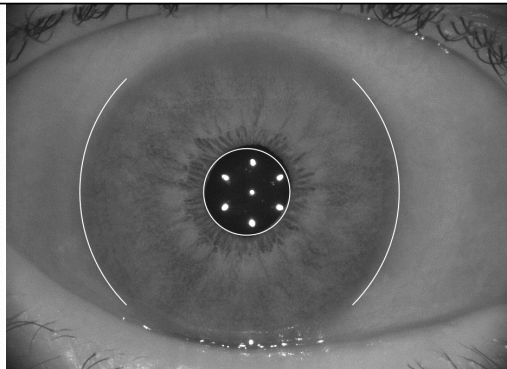
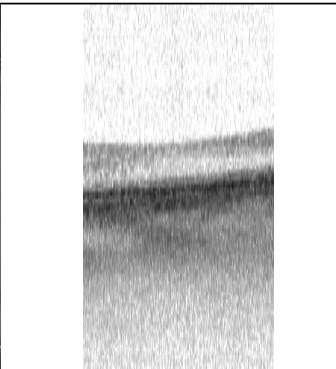
BARRA CABEZAS RAMON

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Operator Administrator

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 27.26 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 39.92 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 27,26 mm CCT: 529 µm ACD: 3,59 mm LT: 4,53 mm		SD: 8 µm SD: 5 µm SD: 5 µm SD: 13 µm	
WTW: 12,4 mm P: 3,4 mm		lx: +0,5 mm ly: +0,0 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 178°	
SE: 39,92 D K1: 39,05 D @ 4° K2: 40,84 D @ 94° ΔK: -1,79 D @ 4°		SD: 0,01 D SD: 0,03 D SD: 0,02 D	
TSE: 39,94 D TK1: 39,14 D @ 3° TK2: 40,78 D @ 93° ΔTK: -1,64 D @ 3°		SD: 0,02 D SD: 0,01 D SD: 0,04 D	
Scan B			
			
Queratometría		Blanco a blanco	
			
Fijación			
			

--- No se ha medido valores

Firma

Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971
ID del paciente 10746271-6

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 27.01 mm. - Nota: Ojo largo. OS: Cilindro del ojo izquierdo -3.36 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 27,01 mm SD: 6 µm WTW: 12,4 mm lx: -0,4 mm ly: +0,3 mm
CCT: 542 µm SD: 3 µm P: 3,9 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 219°
ACD: 3,65 mm SD: 5 µm
LT: 4,45 mm SD: 14 µm

SE: 40,24 D	SD: 0,01 D	TSE: 40,23 D	SD: 0,05 D
K1: 38,63 D @ 158°	SD: 0,01 D	TK1: 38,68 D @ 157°	SD: 0,05 D
K2: 41,99 D @ 68°	SD: 0,02 D	TK2: 41,91 D @ 67°	SD: 0,07 D
ΔK: -3,36 D @ 158°		ΔTK: -3,23 D @ 157°	

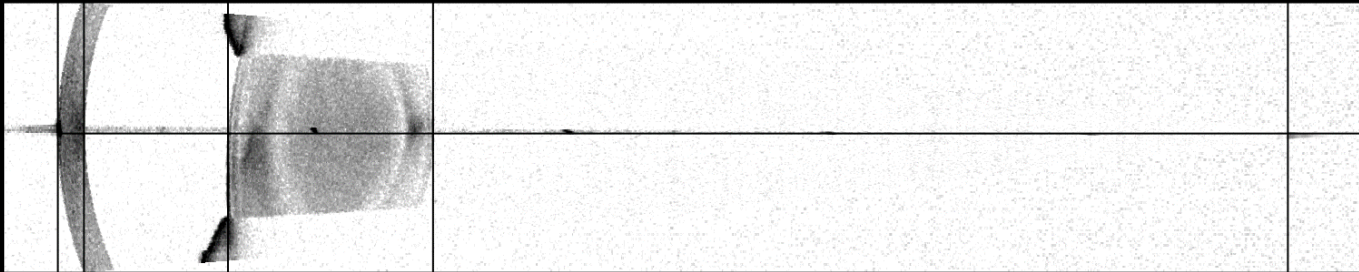
Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

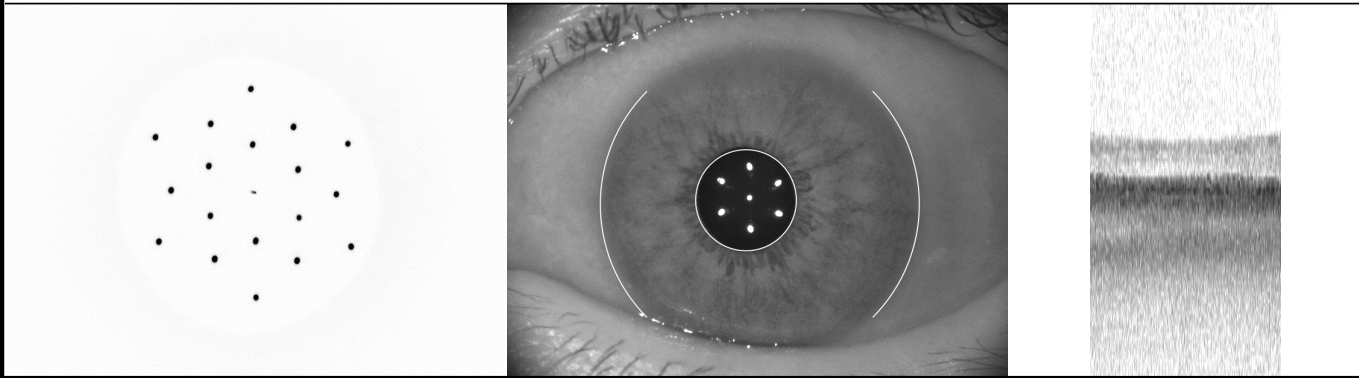Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARRA CABEZAS RAMON

Fecha de nacim. 05-04-1971
ID del paciente 10746271-6

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 27.26 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 39.92 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 27.01 mm. - Nota: Ojo largo.

OS: Cilindro del ojo izquierdo -3.36 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

Firma

