

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948 Sexo Femenino
ID del paciente 6362770-4

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 21,11 mm

SD: 11 µm

ACD: 2,21 mm

SD: 4 µm

LT: 4,41 mm

SD: 8 µm

WTW: 11,2 mm

SE: 45,44 D

SD: 0,01 D

K1: 44,63 D @164°

ΔK: -1,65 D @164°

TSE: 45,18 D

SD: 0,00 D

TK1: 44,58 D @160°

ΔTK: -1,23 D @160°

AL: 21,12 mm

SD: 7 µm

ACD: 2,17 mm

SD: 4 µm

LT: 4,60 mm

SD: 9 µm

WTW: 11,4 mm

SE: 45,33 D

SD: 0,02 D

K1: 44,31 D @ 10°

ΔK: -2,10 D @ 10°

TSE: 45,06 D

SD: 0,03 D

TK1: 44,25 D @ 12°

ΔTK: -1,66 D @ 12°

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+28,50 -0,80

+28,00 -0,43

+27,50 -0,06

+27,00 +0,30

+26,50 +0,66

+27,42 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+28,00 -0,66

+27,50 -0,28

+27,00 +0,09

+26,50 +0,45

+26,00 +0,82

+27,12 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Haigis -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+28,50 -0,73

+28,00 -0,36

+27,50 +0,01

+27,00 +0,37

+26,50 +0,73

+27,51 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+28,00 -0,59

+27,50 -0,21

+27,00 +0,16

+26,50 +0,52

+26,00 +0,88

+27,21 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+28,50 -0,85

+28,00 -0,47

+27,50 -0,10

+27,00 +0,26

+26,50 +0,62

+27,36 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+29,00 -0,73

+28,50 -0,37

+28,00 -0,01

+27,50 +0,35

+27,00 +0,71

+27,99 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+28,50 -0,77

+28,00 -0,40

+27,50 -0,03

+27,00 +0,33

+26,50 +0,69

+27,46 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+29,00 -0,66

+28,50 -0,30

+28,00 +0,07

+27,50 +0,42

+27,00 +0,78

+28,09 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 16:08 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948 Sexo Femenino
ID del paciente 6362770-4

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
															
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 21,11 mm ACD: 2,21 mm LT: 4,41 mm WTW: 11,2 mm				SD: 11 µm SD: 4 µm SD: 8 µm				AL: 21,12 mm ACD: 2,17 mm LT: 4,60 mm WTW: 11,4 mm				SD: 7 µm SD: 4 µm SD: 9 µm			
SE: 45,44 D ΔK: -1,65 D @164° TSE: 45,18 D ΔTK: -1,23 D @160°				SD: 0,01 D K1: 44,63 D @ 164° K2: 46,28 D @ 74° TK1: 44,58 D @ 160° TK2: 45,81 D @ 70°				SE: 45,33 D ΔK: -2,10 D @ 10° TSE: 45,06 D ΔTK: -1,66 D @ 12°				SD: 0,02 D K1: 44,31 D @ 10° K2: 46,41 D @ 100° TK1: 44,25 D @ 12° TK2: 45,91 D @ 102°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Haigis - A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				- Haigis - A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100				- Haigis - A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				- Haigis - A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+29,00 -0,68				+28,50 -0,72				+29,00 -0,61				+28,50 -0,66			
+28,50 -0,31				+28,00 -0,34				+28,50 -0,24				+28,00 -0,29			
+28,00 +0,05				+27,50 +0,02				+28,00 +0,12				+27,50 +0,08			
+27,50 +0,41				+27,00 +0,38				+27,50 +0,47				+27,00 +0,44			
+27,00 +0,76				+26,50 +0,74				+27,00 +0,83				+26,50 +0,80			
+28,07 Emetropía				+27,53 Emetropía				+28,16 Emetropía				+27,60 Emetropía			
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC			
- Haigis - A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				- Haigis - A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205				- Haigis - A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				- Haigis - A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+29,00 -0,78				+29,00 -0,65				+29,00 -0,71				+29,00 -0,56			
+28,50 -0,41				+28,50 -0,28				+28,50 -0,34				+28,50 -0,19			
+28,00 -0,05				+28,00 +0,08				+28,00 +0,02				+28,00 +0,16			
+27,50 +0,31				+27,50 +0,43				+27,50 +0,38				+27,50 +0,52			
+27,00 +0,67				+27,00 +0,79				+27,00 +0,74				+27,00 +0,87			
+27,93 Emetropía				+28,11 Emetropía				+28,03 Emetropía				+28,23 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,11 mm SD: 11 µm WTW: 11,2 mm lx: +0,7 mm ly: +0,3 mm
CCT: 589 µm SD: 3 µm P: 3,5 mm CW-Chord: 0,7 mm @ 206°
ACD: 2,21 mm SD: 4 µm
LT: 4,41 mm SD: 8 µm

SE: 45,44 D	SD: 0,01 D	TSE: 45,18 D	SD: 0,00 D
K1: 44,63 D @ 164°	SD: 0,04 D	TK1: 44,58 D @ 160°	SD: 0,02 D
K2: 46,28 D @ 74°	SD: 0,03 D	TK2: 45,81 D @ 70°	SD: 0,01 D
ΔK: -1,65 D @ 164°		ΔTK: -1,23 D @ 160°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

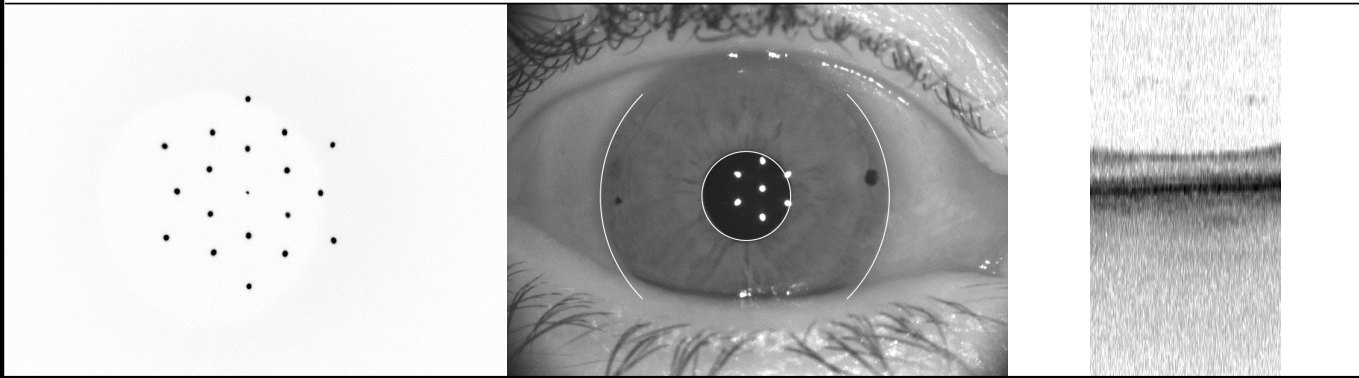

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,12 mm SD: 7 µm WTW: 11,4 mm lx: -0,6 mm ly: +0,5 mm
CCT: 563 µm SD: 3 µm P: 3,7 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 324°
ACD: 2,17 mm SD: 4 µm
LT: 4,60 mm SD: 9 µm

SE: 45,33 D SD: 0,02 D TSE: 45,06 D SD: 0,03 D
K1: 44,31 D @ 10° SD: 0,03 D TK1: 44,25 D @ 12° SD: 0,08 D
K2: 46,41 D @ 100° SD: 0,05 D TK2: 45,91 D @ 102° SD: 0,05 D
ΔK: -2,10 D @ 10° ΔTK: -1,66 D @ 12°


Scan B

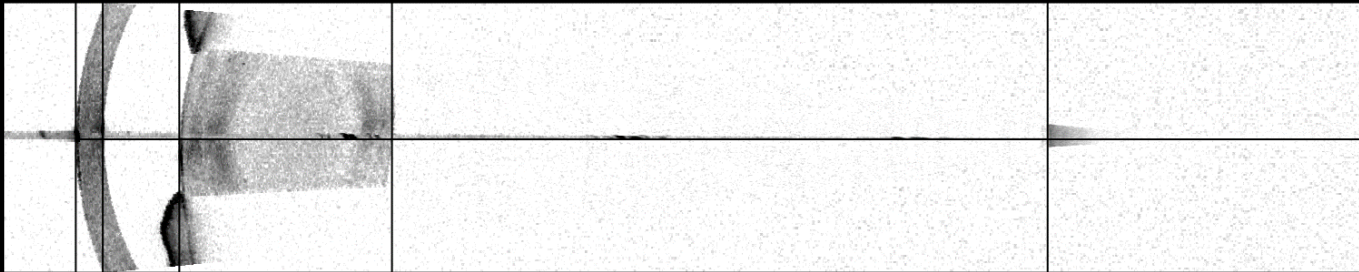

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

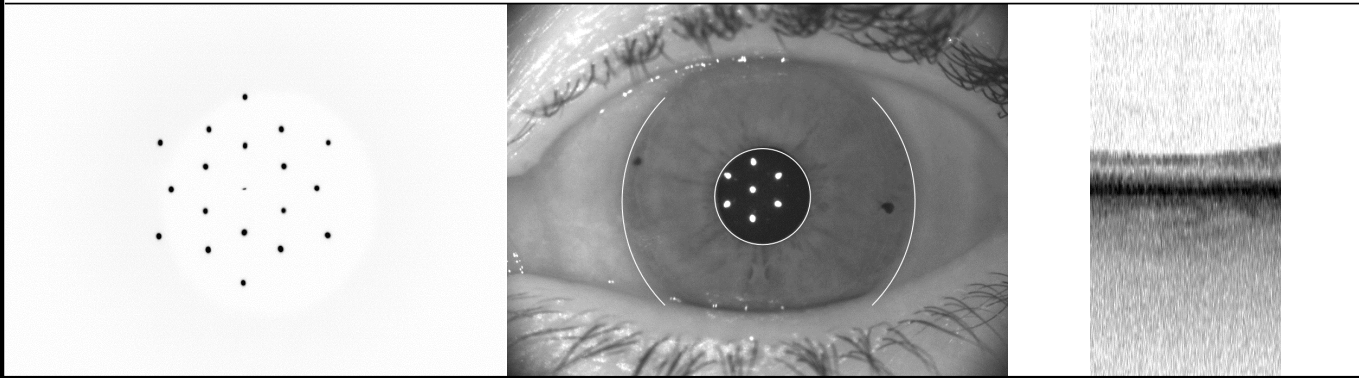

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

